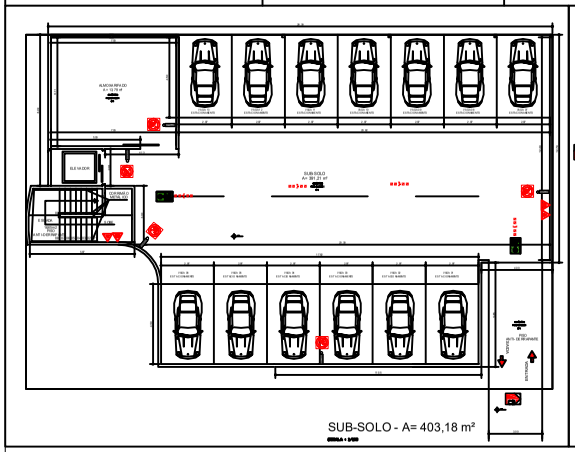

SUB-SOLO - A= 403,18 m²

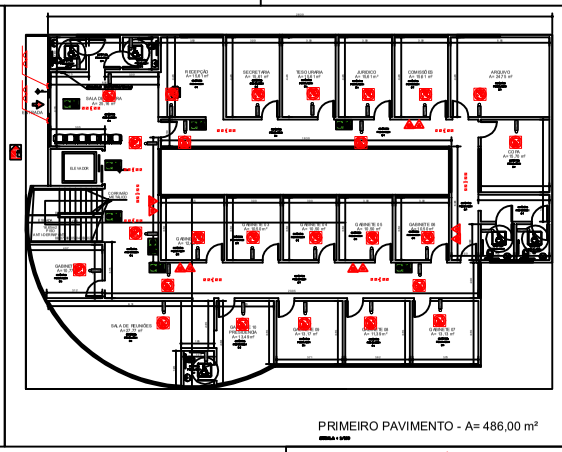

PRIMEIRO PAVIMENTO - A= 486,00 m²

PLACAS INFORMATIVAS
DE BRIGADISTAS DE INCENDIO

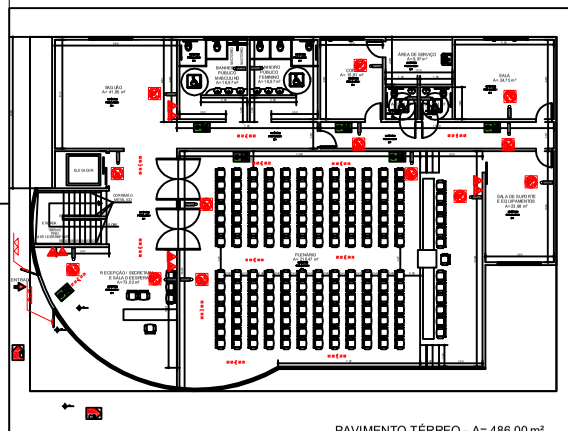

PAVIMENTO TÉRREO - A= 486,00 m²




DET. ESCADA / CORRIMÃO /
GUARDA CORPO EM ALVENARIA
s/ escala

TINTA EXTRA ESMALTE SINTETICO
COR VERMELHA
TINTA EXTRA ESMALTE SINTETICO
COR AMARELA

SINALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR




ORGANOGRAMA DA BRIGADA DE INCENDIO

COORDENADOR GERAL DA BRIGADA DE INCENDIO

CHEFE EDIFICAÇÃO

LIDER DO SETOR

## LEGENDA

EXTINTORES SOBRE RODAS

- CARGA DÁGUA (10-A)
- CARGA DE ESPUMA MECÂNCA (6-A:40-B)
- CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) (10-B:C)
- CARGA DE PÓ BC (80-B:C)
- CARGA DE PÓ ABC (6-A:80-B:C)

EXTINTORES PORTÁTEIS

- CARGA DÁGUA (2-A)
- CARGA DE ESPUMA MECÂNCA (2-A:10-B)
- CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) (5-B:C)
- CARGA DE PÓ BC (20-B:C)
- CARGA DE PÓ ABC (2-A:20-B:C)
- CARGA DE HALOGENADO (5-B:C)

SISTEMA PASSIVO

- PAREDES CORTA-FOGO
- PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO
- PAREDE COMUM
- DIVISÓRIAS LEVES

SINALIZAÇÃO

- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
- CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

OUTROS

- ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
- Barra Antipânico
- Bloco autônomo de iluminação de emergência. Bloco autônomo tem: emergência ac.20m di.sep. Iluminação de emergência - Autonomia 1h - 30lm (Iluminamento mínimo horizontal)
- SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- PROIBIDO FUMAR a 1,80m do piso acabado
- ACESSO DE GUARNIÇÃO À EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

"O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSAVEL TECNICO, SAO RESPONSAVEIS, CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO CODIGO DE PREVENÇÃO DE INCENDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO PARANA E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE AS SANÇOES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUIZOS DE TERCEIROS."

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

| Pavimento ou Setor | Ocupação | Nº | div. | m² de área | área tot |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB-SOLO | estacionamento | 200 | 02 | 3,00 | 598,21 |
| SUB-SOLO | almoxarifado | 200 | 02 | 3,00 | 13,79 |
| TÉRREO | cozinha | 450 | 02 | 4,50 | 69,47 |
| TÉRREO | despensa | 450 | 02 | 4,50 | 73,08 |
| TÉRREO | banheiros | 450 | 02 | 4,50 | 41,85 |
| TÉRREO | COPA | 200 | 02 | 4,50 | 15,61 |
| TÉRREO | SALA | 450 | 02 | 4,50 | 84,75 |
| TÉRREO | SALA REPOSTE E ESTOQUE/COPA | 450 | 02 | 4,50 | 23,98 |
| PRIMEIRO PAVIMENTO | SALA ATENDIMENTO | 450 | 02 | 3,00 | 25,16 |
| PRIMEIRO PAVIMENTO | SALA ESPERA | 450 | 02 | 3,00 | 47,77 |
| PRIMEIRO PAVIMENTO | 03 SALAS | 450 | 02 | 3,00 | 78,05 |
| PRIMEIRO PAVIMENTO | ARQUIVO | 450 | 02 | 3,00 | 19,75 |
| PRIMEIRO PAVIMENTO | COPA | 450 | 02 | 3,00 | 15,70 |
| PRIMEIRO PAVIMENTO | 03 SANITÁRIOS | 450 | 02 | 3,00 | 18,76 |

Altura: 6,60m | Risco: RM | Área ocupada: 1.375,18m² | Área total: 1.375,18m²

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■ | Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros | ■ | Iluminação de emergência |
| ■ | Separação entre edificações | ■ | Alarme e detecção de incêndio |
| ■ | Segurança estrutural nas edificações | ■ | Sinalização de emergência |
| ■ | Compartimentação horizontal/vertical | ■ | Extintores de incêndio |
| ■ | Controle de material de acabamento | □ | Hidrantes e mangotinhos |
| ■ | Saídas de emergência | □ | Chuveiros automáticos |
| ■ | Elevador de emergência | □ | Brigada de incêndio |
| ■ | Controle de fumaça | □ | Gás Natural |
| ■ | Plano de emergência | □ | Sistema fixo de gases limpos |

Reservatórios: Inferior — m³ | Superior — m³ | RTI — m³ | RPC — m³

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

| Data | Descrição da atualização/substituição | Nº do PSCIP |
|---|---|---|
| | | |

Endereço: EDIFICAÇÃO DO LEGISLATIVO
RUA ANANIAS COSTA, SN - CENTRO - IBAITI - PR

Área: 1.375,18m2 | Ocupação: RM

Prancha: 04/01 | Conteúdo da Prancha: PLANTA BAIXA TÉRREO E PRIMEIRO PAVIMENTO, SUB-SOLO, DETALHE CORRIMÃO

Responsável Técnico: | Data: 01/09/2014

Escala: INDICADA

FORMATO A1 - LIMITE/RIC: 609 x 574mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm